


TRIP SUR ABSENCE TENSION G2
 TRIP SUR EXCES COURANT G2
 CONTACT S'OUVRE PENDANT ~1 SECONDE
 PUIS SE REFERME AUTOMATIQUEMENT

TRIP I G2 & G2 VOLTAGE DETECTION
 G2 SHUNT SUPPLY CONTROL


DOC N°: Amateur Radio
 BY: f1frv@sfr.fr
 DATE: 02/01/22 REV: 6 PAGE: 1/1

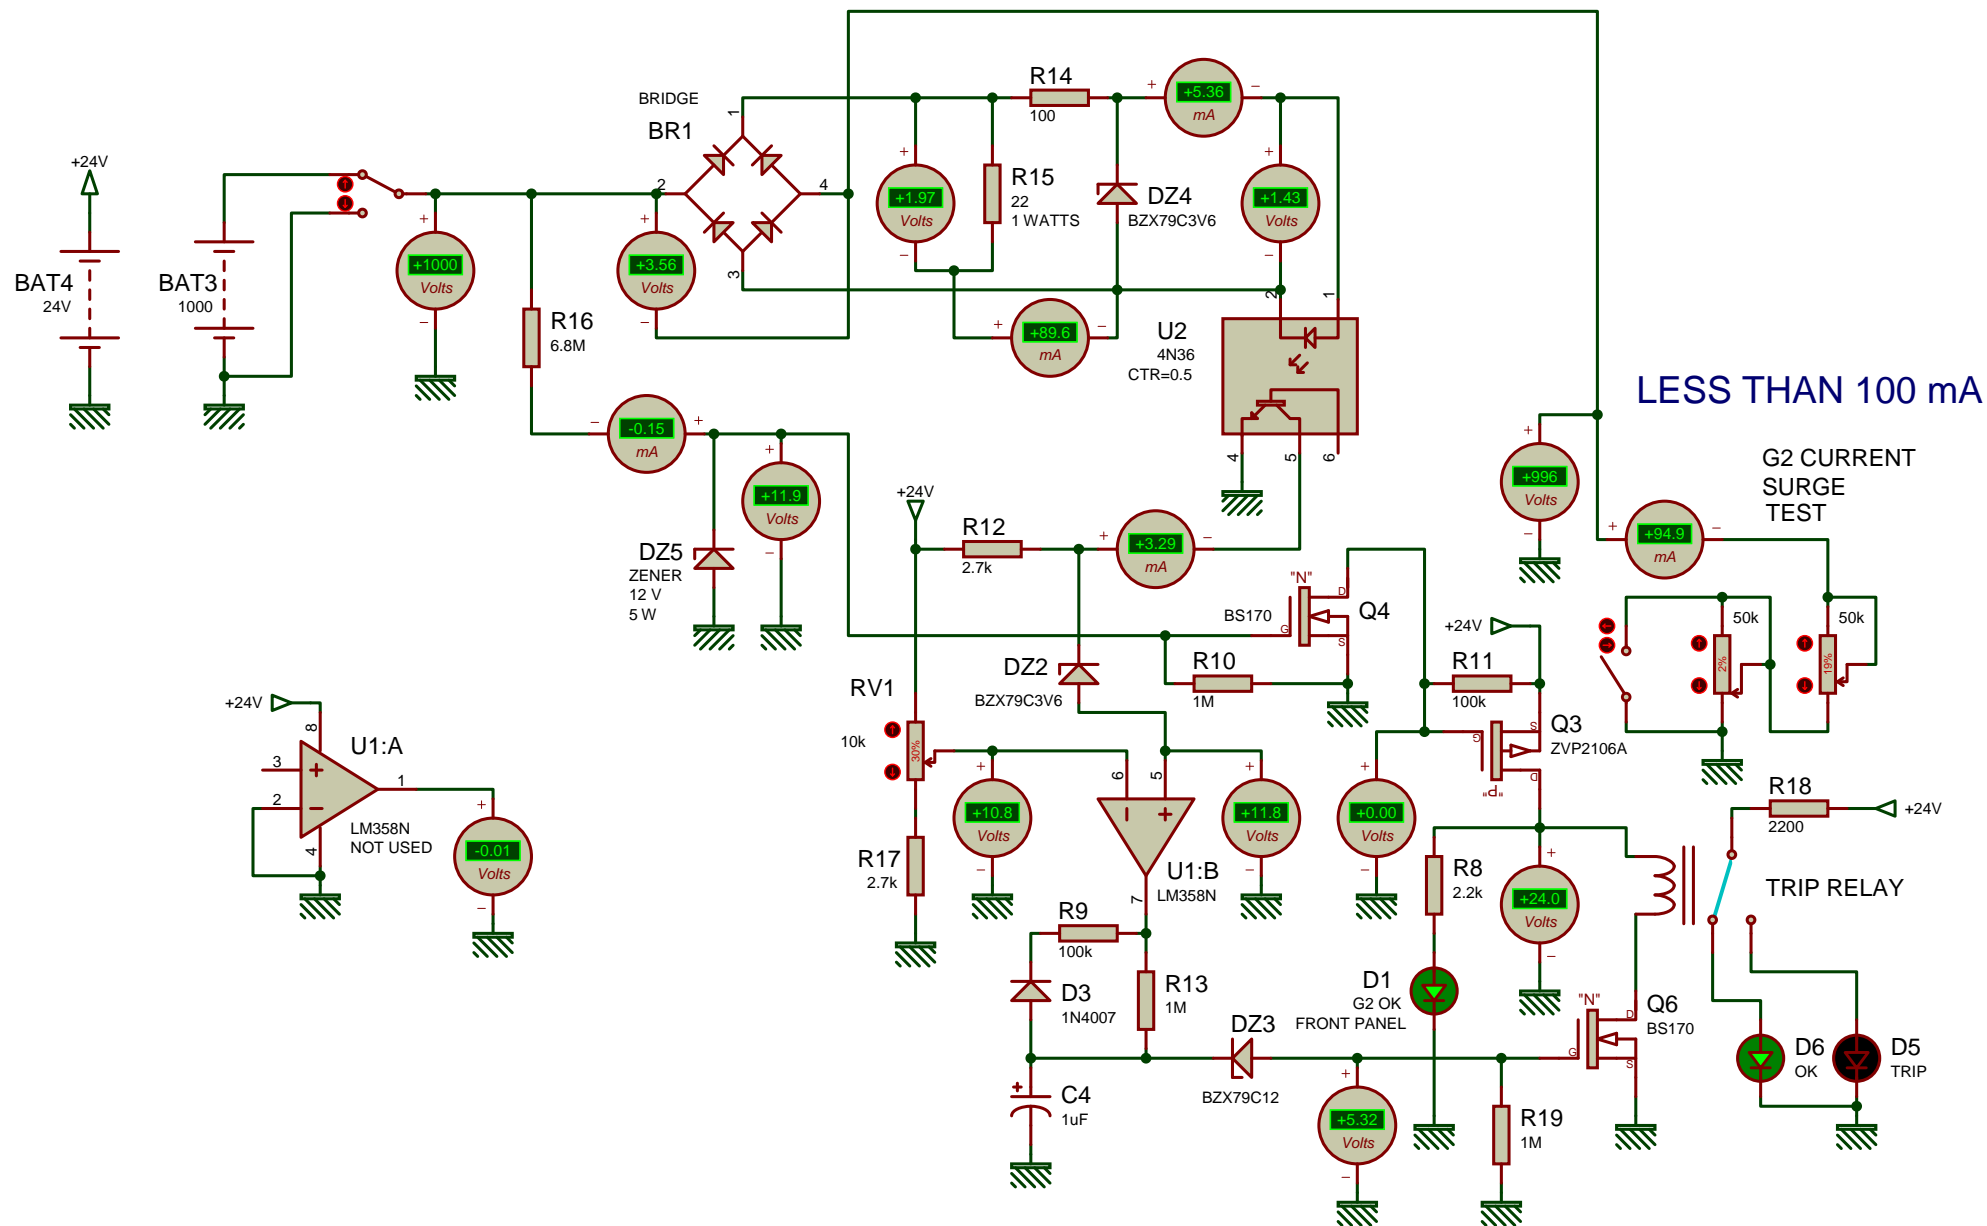

TRIP SUR ABSENCE TENSION G2
 TRIP SUR EXCES COURANT G2
 CONTACT S'OUVRE PENDANT ~1 SECONDE
 PUIS SE REFERME AUTOMATIQUEMENT

TRIP I G2 & G2 VOLTAGE DETECTION
 G2 SHUNT SUPPLY CONTROL

DOC N°: Amateur Radio
 BY: f1frv@sfr.fr
 DATE: 02/01/22 REV: 6 PAGE: 1/1

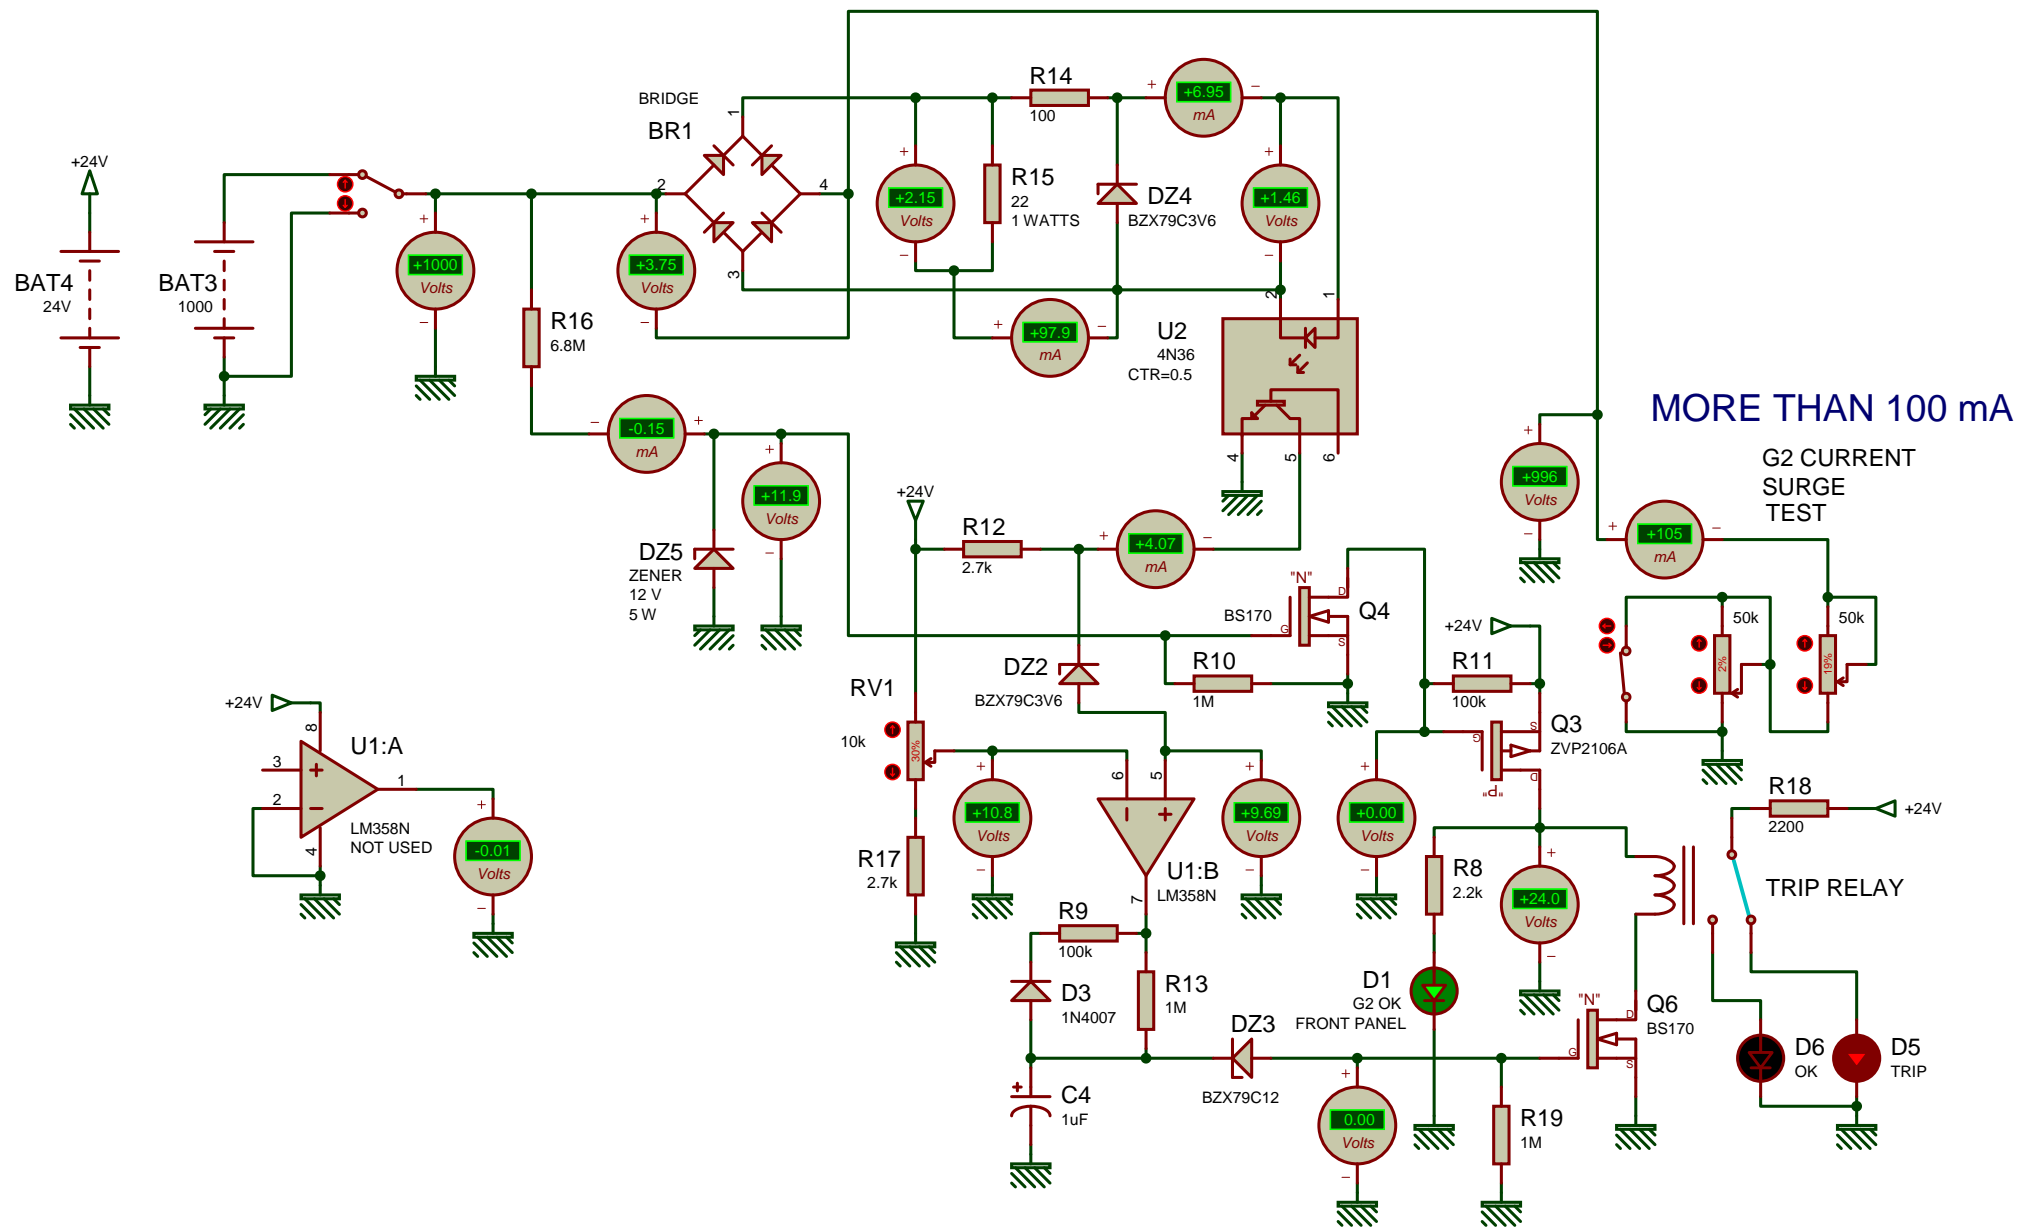

TRIP SUR ABSENCE TENSION G2
 TRIP SUR EXCES COURANT G2
 CONTACT S'OUVRE PENDANT ~1 SECONDE
 PUIS SE REFERME AUTOMATIQUEMENT

TRIP I G2 & G2 VOLTAGE DETECTION
 G2 SHUNT SUPPLY CONTROL

DOC N°: Amateur Radio
 BY: f1frv@sfr.fr
 DATE: 02/01/22 REV: 6 PAGE: 1/1